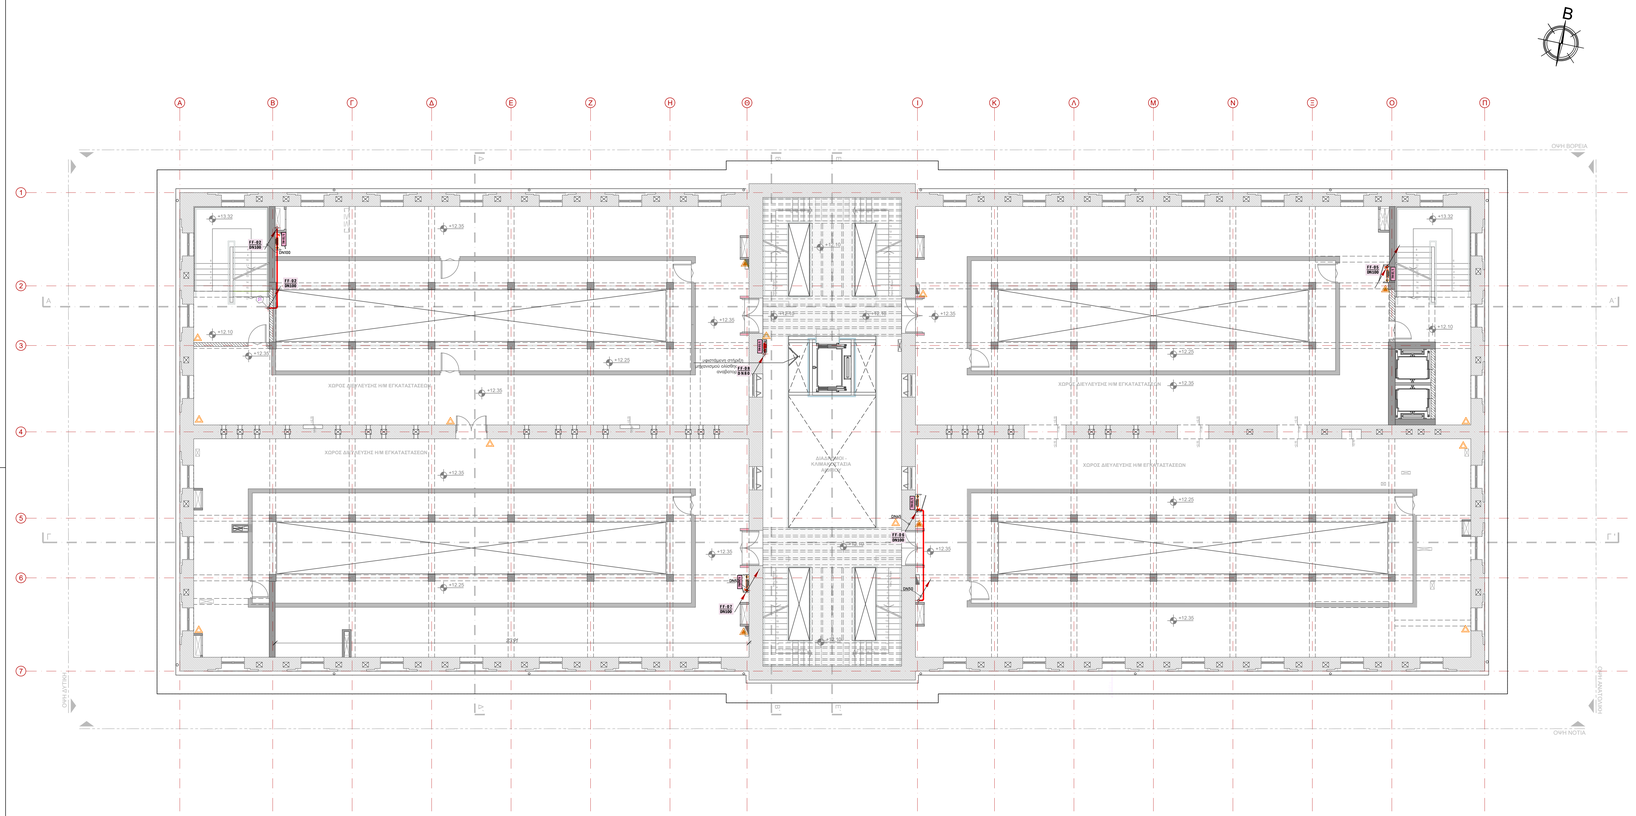

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
	ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΑΤΟΣ
	ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΩΝ
	ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ CLEAN AGENT NOVEC 1230
	GATE VALVE (βαλβίδα σύρτης αντίθ)
	CHECK VALVE (αντεπίστροφη βαλβίδα)
	BUTTERFLY ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΕΠΙΤΡΟΧΙΟ (GEAR BOX)
	ΔΙΦΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟ
	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΡΕ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ (ANTI-VORTEX)
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΦΩΛΙΑ CLASS E με κατακόρυφο συρτάρι σε δίπλωμα (μισής περιτύπου ΕΝΕΤ 1 ώρας ακεραιότητα, πλευ μεμβράνες από την μορφή όπου τοποθετούνται)
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΦΩΛΙΑ CLASS E με τμήματα συρτάρι σε σκάλα και περιμετρικά
	ΕΠΑΝΑΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ standard
	ΕΠΑΝΑΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΝ
	5 ΚΙΛΩ CO2 ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
	5 ΚΙΛΩ ΣΚΟΝΗΣ ΚΟΝΕΟΣ (Για ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΟΡΑΣ
	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 2x12kg ΣΚΟΝΗΣ ΚΟΝΕΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ AEROZOL xxx gr
	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
	ΦΙΑΛΗ ΜΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΕΡΟΣΟΛ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΟΣ & ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣΟΛ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 30W/100V
	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (φωτεινός επαναλήπτης)
	ΚΟΡΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 30W/100V
STOP GAS	ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΙΟ
STOP 24	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
AU	ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΙΙΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1. ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑ ISO6361 ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ ΕΩΣ 65mm ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑ EN10216 ή EN10255
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΙΣΧΥΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΤΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΤΙΣ Κ.Υ.Α.
3. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΗΦΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.
4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Foteini Tassiou
17/02/2026 11:39

Digitally signed by
KONSTANTINOS FRISIRAS
Date: 2026.02.19 14:37:01 +02'00'

GEORGIOS KYPRIOTAKIS
17/02/2026 19:37

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
04	08.12.2025	Δ. ΡΟΚΟΜΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΜΠΛΑΝΑ Ε. ΒΡΕΤΤΟΥ	Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΛΑΒΑΖΟΥ	Α. ΖΕΪΝΤΑΝ	ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
03	07.11.2025	Δ. ΡΟΚΟΜΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΜΠΛΑΝΑ Ε. ΒΡΕΤΤΟΥ	Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΛΑΒΑΖΟΥ	Α. ΖΕΪΝΤΑΝ	ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
02	06.07.2025	Α. ΖΕΪΝΤΑΝ Δ. ΡΟΚΟΜΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΜΠΛΑΝΑ Ε. ΒΡΕΤΤΟΥ	Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΛΑΒΑΖΟΥ	Α. ΖΕΪΝΤΑΝ	ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
01	06.06.2025	Α. ΖΕΪΝΤΑΝ Δ. ΡΟΚΟΜΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΜΠΛΑΝΑ Ε. ΒΡΕΤΤΟΥ	Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΛΑΒΑΖΟΥ	Α. ΖΕΪΝΤΑΝ	ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)**

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ)**

ΕΡΓΟ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού

"ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Γ' ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ:

ΚΑΤΟΨΗ Β' ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ
(+12.10 / +12.35)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

ΚΛΙΜΑΚΑ **1:100**

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΥ-05

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:
ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΒΕΤΑΡLAN
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ 10676, ΤΗΛ: 210-7250196, FAX: 210-7239568, betaplan@betaplan.gr

ΘΕΩΡΗΣΗ



ANTONIOS ZEINTAN
08.12.2025 11:41

ΘΕΩΡΗΣΗ